



Stahlbauteil verzinkt am Übergang zur Stützwand
 - 32 cm ??? Stahl-U-Profil,
 - alle Kanten gerundet (nicht scharfkantig wegen Abdichtung)
 - befestigt am Rohbau (auf Kunststoffauflägern)
 - Stützwand gegen Stahlprofil betoniert
Abdichtung
 - mit Bitumen-Bahn inkl. aller Anschlüsse am Fußpunkt und zur Bodenplatte EG

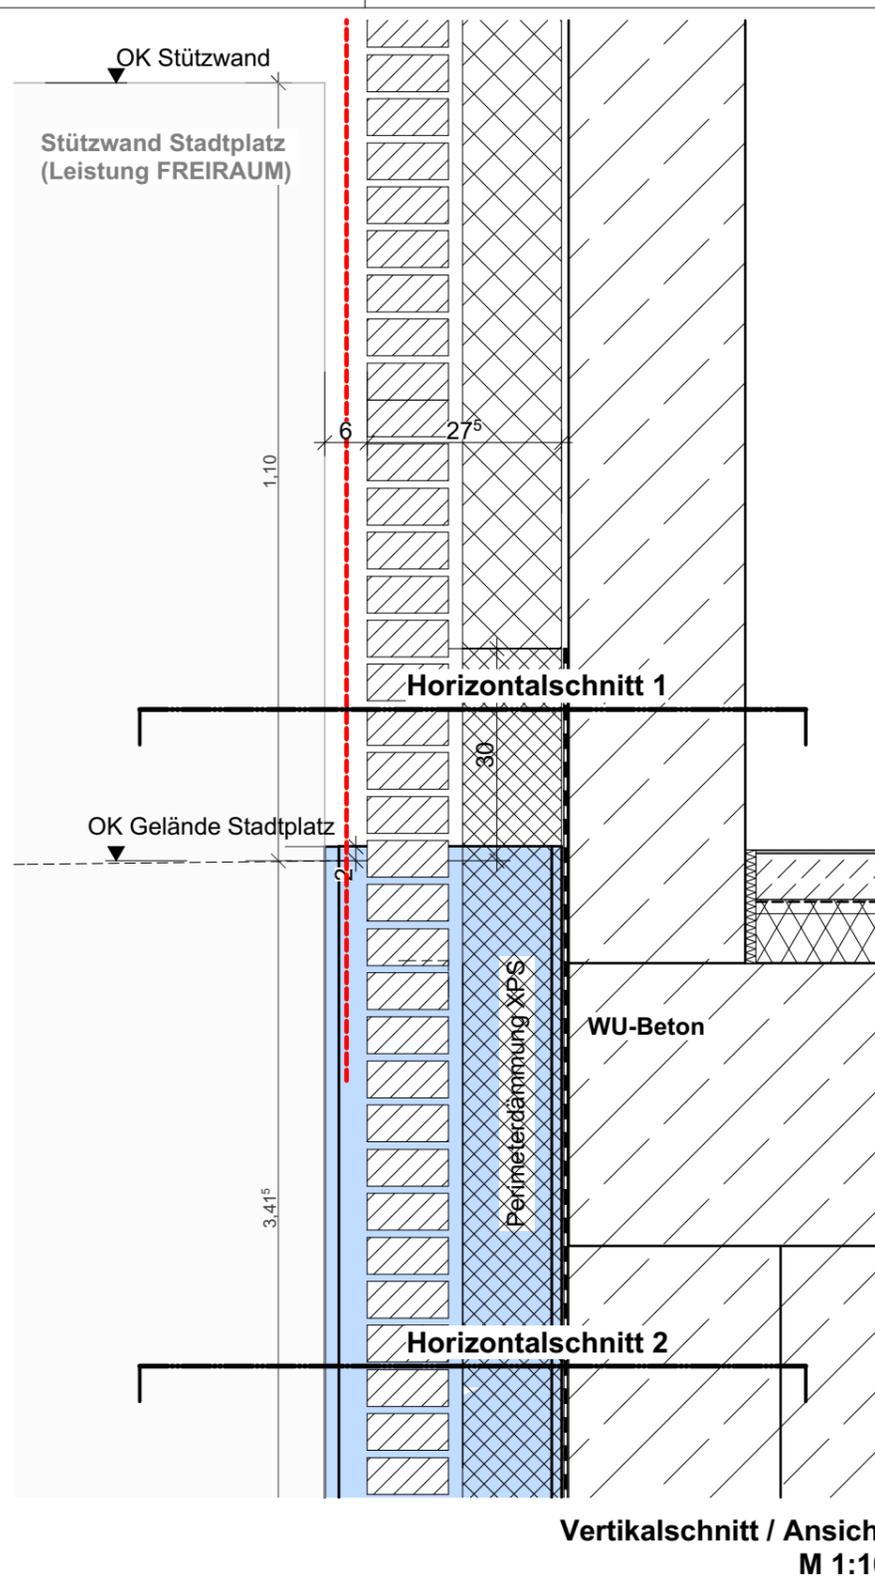

Die Stützwand im Außenraum steht frei für sich. Der Anschluss Stützwand zu Rohbau ist rückseitig abzudichten um ein Wasseraustritt durch die Fuge zu verhindern.

Detail gilt sinngemäß auch für den Stützwandanschluss Westseite

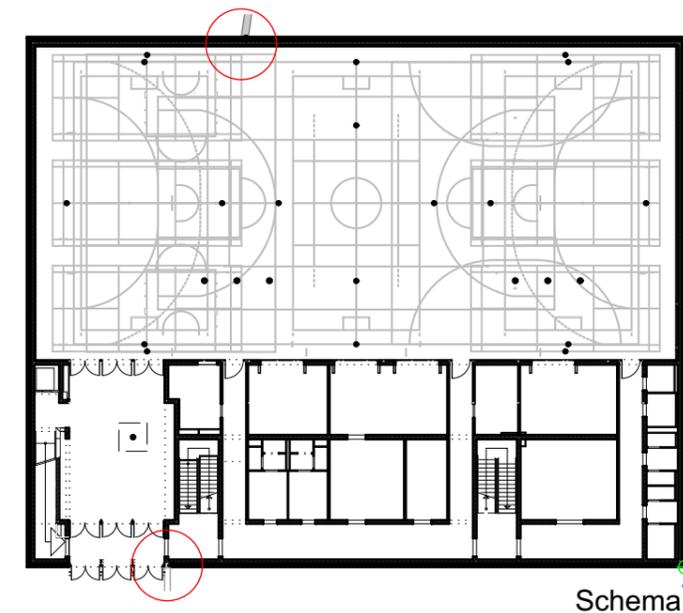

Bauvorhaben / Planinhalt / Nr.		Nr.	Index
Ersatzneubau Zweifeldsporthalle nach Hochwasser 2010		0111	
Anschluss Stützwand Ost		Datum	Maßstab 1:10
Ausführungsplanung			
Bauherr	Stadtverwaltung Görlitz	gesehen	
Stadtverwaltung Görlitz	Untermarkt 6-8		
Architekten	02826 Görlitz	freigegeben	

Höhenbezug: OK FFB SG = ± 0,00 m = 192,30 m üNNH